

Situation 1:100



Gsellhof Brüttisellen

Bestuhlungskonzept Kirchgemeindesaal

Konzertbestuhlung 4

Datum:
20.04.2021
Format:
42 x 84
Gezeichnet:
Ps
Revidiert:
-
Objekt Nr.:
200.417.00
Plan Nr.:


Unterschriften:

Ort, Datum
Landis AG
Dominic Decurtins
Brandschutzfachmann VKF



Landis AG, Bauingenieure + Planer Steinhaldenstrasse 28 8954 Geroldswil
Tel 043 500 45 82 Fax 043 500 45 92 info@landis-ing.ch www.landis-ing.ch

Informationen Brandschutz		Feuerwiderstand:	
Geschosszone:	Geschäfts mittlerer Höhe	Tragwerk	Gewölbe
Konzept:	Bauliches Konzept	decken	Wände
Nutzen:	NEB	REB	REB
Legende: Feuerwiderstand EI 60-RF1 Feuerwiderstand EI 30-RF1 Feuerwiderstand EI 60 Feuerwiderstand EI 30 Feuerwiderstand E 30 vertikale Fluchtweg horizontale Fluchtweg feuchthalende Fläche Notausgang Fluchtwegbrücke Feuerwiderstand T 30			
Feuerwiderstand: Zeit und Adu in % der Brandschutzziele Öffnung für natürliche Lüftung Öffnung für natürliche Abstrahlung in m ² möglicher Stelle der Feuerwehre (möglicher Standort) Sprinklerbeleuchtung Sprinklerbeleuchtung (geopnikle Bodenleuchte, SPA) Brandmeldeanlage Brandmeldeanlage (BMA) Schallschlepppot (ausser) Baum / Schrank mit Endlagerablenkung Aufzug			
Fluchtwegbreite: 1,20 m Hauptzugang Feuerwehr Zugang SPAZ Handfeuerlöscher Lüftung Personenabgang xxx Personen Bezeichnung und Lage Treppenhaus Rauch-Licht Wärmeabzug Bodenleuchte			

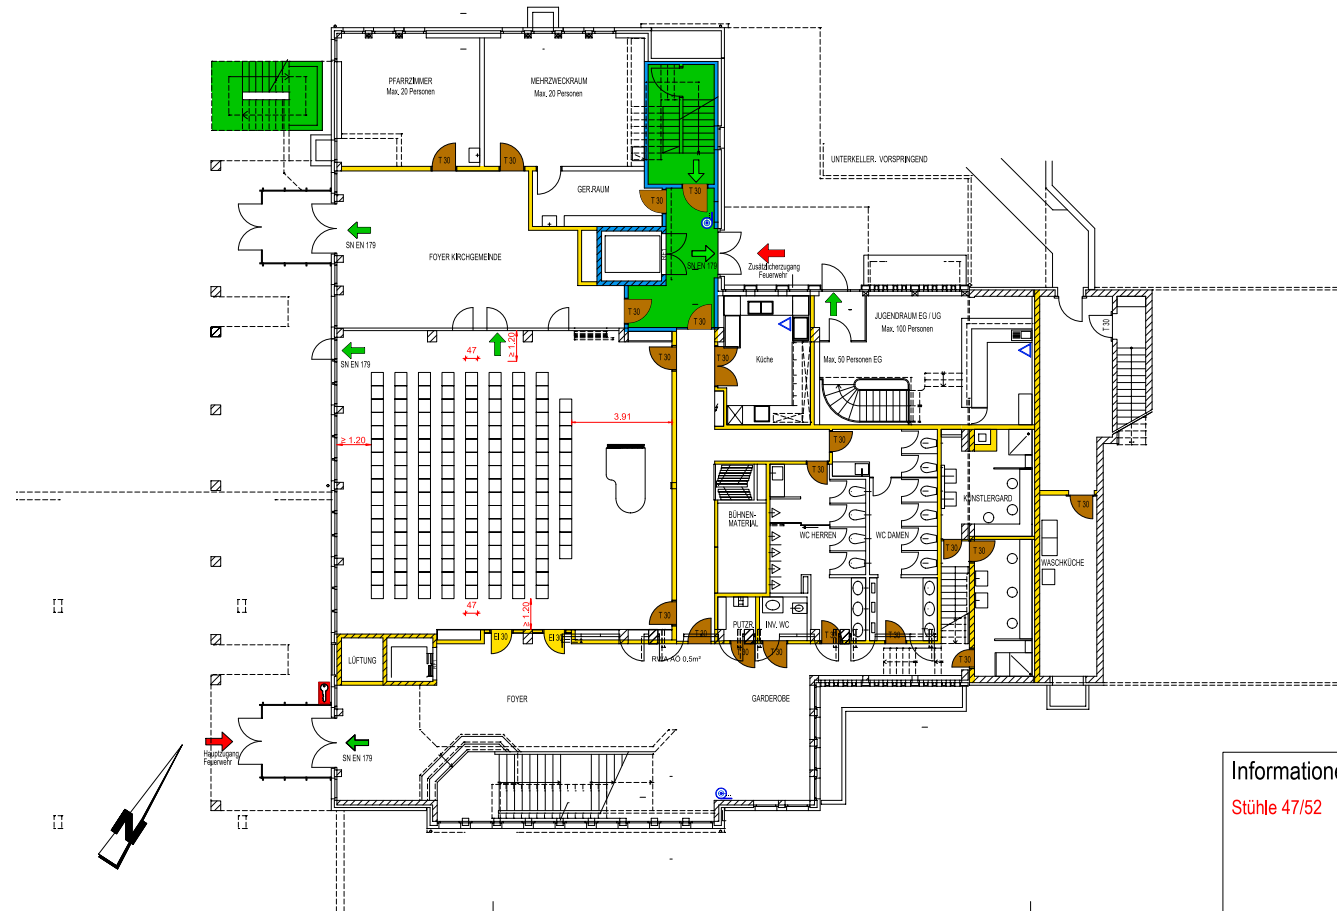

Informationen Kirchgemeindesaal:

Stühle 47/52

131 Stück

Situation 1:100



Gsellhof Brüttisellen

Bestuhlungskonzept Kirchgemeindesaal

Bankettbestuhlung 2


Datum:
20.04.2021
Format:
42 x 83
Gezeichnet:
Ps / Sp
Revidiert:
21.06.2023
Objekt Nr.:
200.417.00
Plan Nr.:

Unterschriften:
Ort, Datum
Landis AG
Barbara Decurtins
Brandschutzfachmann VKF



Landis AG, Bauingenieure + Planer Steinholdenstrasse 28 8954 Geroldswil
Tel 043 500 45 82 Fax 043 500 45 92 info@landis-ing.ch www.landis-ing.ch

Informationen Brandschutz		Feuerwiderstand:	
Gebäudegeometrie:	Gebäude mittlere Höhe	Tragwerk	Geschosse-
Konzept:	Bauliches Konzept	decken	brände
Nutzung:		decken	tragende Wände
		BRB	BRB
<p>Legende:</p> <ul style="list-style-type: none"> Feuerwiderstand EI 05-RP1 Feuerwiderstand EI 30-RP1 Feuerwiderstand EI 60 Feuerwiderstand EI 90 Feuerwiderstand E 30 vertikaler Fluchtweg horizontaler Fluchtweg freizuhaltende Fläche Nötkzugang Fluchtweglänge Feuerwiderstand T 30 	<p>NEWA Zuluft und Abluft in % der Brandabschnittsfläche Übersicht</p> <p>AO Öffnung für natürliche Abströmung in m² mobiler Lüfter der Feuerwehr moderner Standort</p> <p>S Sicherheitsbeleuchtung</p> <p>BMA-95 Sprinklerchutz (gesprochene Bodenfläche, SFA)</p> <p>BMA-95 Brandmeldeanlage Brandstelle</p> <p>SMV Raum (Schrank mit Explosionsgefahr)</p> <p>S Schlüsseldepot (assisen)</p> <p>A Aufzug</p>	<p>1,20 m Hauptzugang Feuerwehr</p> <p>≥1,20 Zugang SPA-Z</p> <p>Handfeuerlöscher</p> <p>Luftraum</p> <p>Personenbeladung xxx Personen</p> <p>TH Ni x, y Bezeichnung und Lage Treppenhaus</p> <p>RWA-95 Rauch- und Wärmeabzug Beschreibung</p>	<p>Fluchtwegbreite</p> <p>Hauptzugang Feuerwehr</p> <p>Zugang SPA-Z</p> <p>Handfeuerlöscher</p> <p>Luftraum</p> <p>Personenbeladung xxx Personen</p> <p>Bezeichnung und Lage Treppenhaus</p> <p>Rauch- und Wärmeabzug Beschreibung</p>

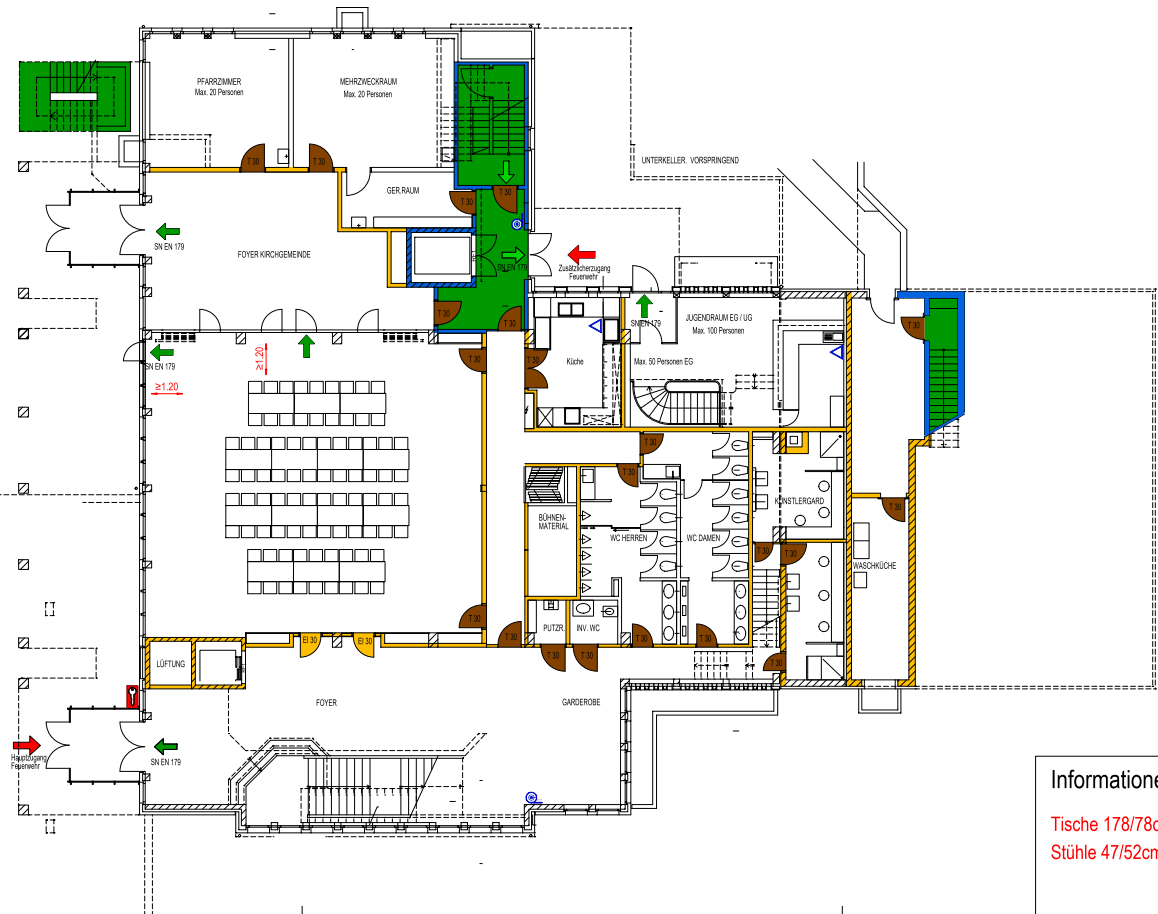

Informationen Kirchgemeindesaal:
Tische 178/78cm 14 Stück
Stühle 47/52cm 84 Stück

Situation 1:100



Gsellhof Brüttisellen

Bestuhlungskonzept Kirchgemeindesaal

Bankettbestuhlung 1 inkl. mobile Bühne


Datum:
20.04.2021
Format:
42 x 84
Gezeichnet:
Ps / Sp
Revidiert:
21.05.2023
Objekt Nr.
200.417.00
Plan Nr.

Unterschriften:
Ort, Datum
Landis AG
Barbara Decurtins
Brandschutzfachmann VKF



Landis AG, Bauingenieure + Planer Steinholdenstrasse 28 8954 Geroldswil
Tel 043 500 45 82 Fax 043 500 45 92 info@landis-ing.ch www.landis-ing.ch

Informationen Brandschutz		Feuerwiderstand:	
Gebäudegeometrie:	Gebäude mittlere Höhe	Tragwerk	Geschosse
Konzept:	Bauliches Konzept	decken	decken
Nutzung:	BRB	BRB	BRB
Legende: Feuerwiderstand EI 60-RP1 Feuerwiderstand EI 30-RP1 Feuerwiderstand EI 60 Feuerwiderstand EI 30 Feuerwiderstand E 30 vertikaler Fluchtweg horizontaler Fluchtweg freizuhaltende Fläche Notausgang Fluchtweglänge Feuerwiderstand T 30	Zusatz und Abstrich in % der Brandabschirmfläche Öffnung für natürliche Abströmung in m ² mobiler Lüfter der Feuerwehr (mobiles Standort) Sicherungsbeleuchtung Sprinklerschutz (gesprocknete Bodenfläche, SFA) Brandschmelzleuchte Brandmeldeanlage Rauch- und Wärmeabzug Aufzug	1,20 m Hauptzugang Feuerwehr Zugang SPA-Z Handfeuerlöscher Luftraum Personenbelegung xxx Personen TH Ni x y Beschriftung und Lage Treppenhaus Rauch- und Wärmeabzug Bodenplatte	Fluchtwegbreite Fluchtwegbreite Zugang SPA-Z Handfeuerlöscher Luftraum Personenbelegung xxx Personen TH Ni x y Beschriftung und Lage Treppenhaus Rauch- und Wärmeabzug Bodenplatte

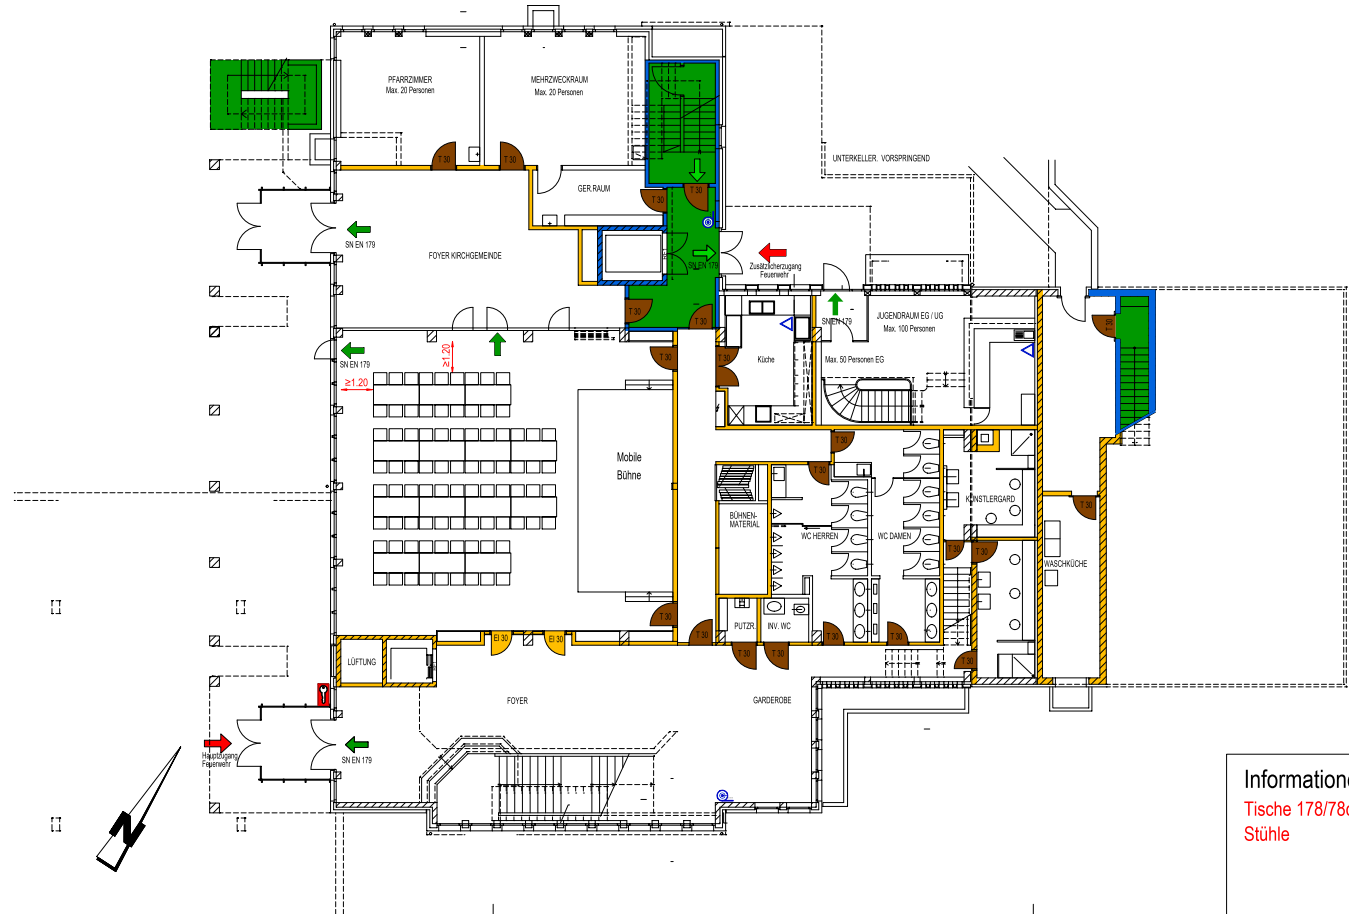

Informationen Kirchgemeindesaal:
Tische 178/78cm 14 Stück
Stühle 84 Stück

Situation 1:100



Gsellhof Brüttisellen

Bestellungskonzept Kirchgemeindesaal

Bankettbestuhlung 5 runde Tische


Datum:
20.04.2021
Format:
42 x 84
Gezeichnet:
Ps / Sp
Revidiert:
21.08.2023
Objekt Nr.
200.417.00
Plan Nr.

Unterschriften:
Ort, Datum
Landis AG
Barbara Decurtins
Brandschutzfachmann VKF



Landis AG, Bauingenieure + Planer Steinholdenstrasse 28 8954 Geroldswil
Tel 043 500 45 82 Fax 043 500 45 92 info@landis-ing.ch www.landis-ing.ch

Informationen Brandschutz		Feuerwiderstand:	
Gebäudegeometrie:	Gebäude mittlere Höhe	Tragwerk	Geschosse
Konzept:	Bauliches Konzept	decken	Wände
Nutzung:	BRUN	BRUN	BRUN
Legende: <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Feuerwiderstand EI 60-RP1 ■ Feuerwiderstand EI 30-RP1 ■ Feuerwiderstand EI 60 ■ Feuerwiderstand EI 30 ■ Feuerwiderstand E 30 ■ vertikaler Fluchtweg ■ horizontaler Fluchtweg ■ freizuhaltende Fläche → Notausgang → Fluchtweglänge ■ Feuerwiderstand T 30 </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> → Zuluft und Abluft in % der berechnungsbefähigten Querschnittsfläche → Öffnung für natürliche Abströmung in m² → mobiler Lüfter der Feuerwehr (mobiles Standort) → Sprinklerbecken (gesprocknete Bodenfläche, SFA) → Brandschmelzleuchte → Brandmeldeanlage (SMA) → Schmelzleuchte (akustisch) → Rauch- und Wärmeabzug (RW-BA) → Aufzug </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> → 1,20 m → Hauptzugang Feuerwehr → Zugang SPA-Z → Handfeuerlöscher → Luftraum → Personenzahl xxx Personen → Bezeichnung und Lage Treppenhaus → Rauch- und Wärmeabzug (RW-BA) </div> <div style="width: 50%;"> <ul style="list-style-type: none"> → Fluchtwegbreite → Fluchtweg → Zugang SPA-Z → Handfeuerlöscher → Luftraum → Personenzahl xxx Personen → Bezeichnung und Lage Treppenhaus → Rauch- und Wärmeabzug (RW-BA) </div> </div>			

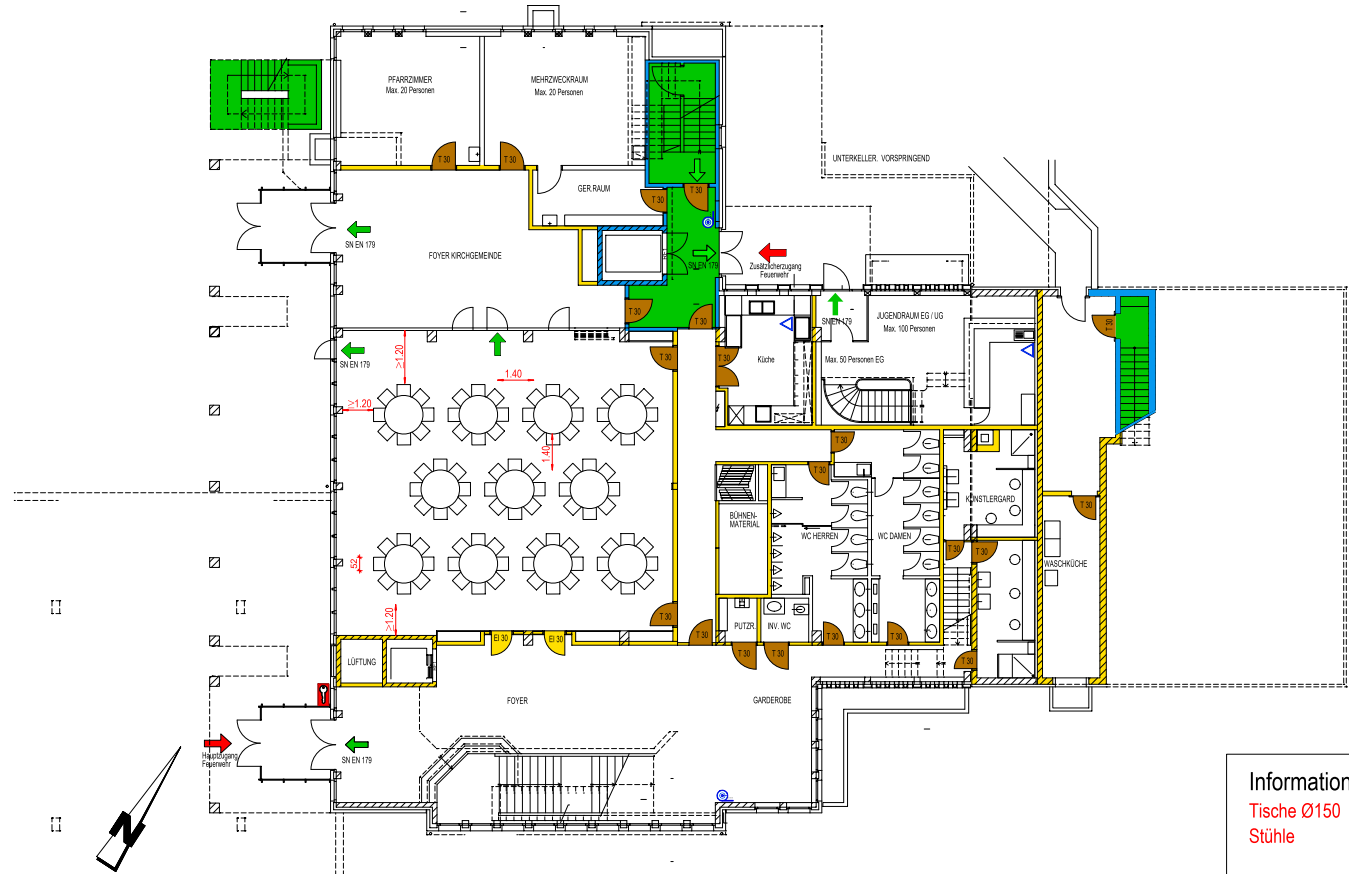

Informationen Kirchgemeindesaal:
Tische Ø150 11 Stück
Stühle 88 Stück

Situation 1:100



Gsellhof Brüttisellen

Bestuhlungskonzept Kirchgemeindesaal


Fischgratbestuhlung 3

Datum:
Format: 42 x 84
Gezeichnet: Ps / Sp
Revidiert: 21.06.2023
Objekt Nr.: 200.417.00
Plan Nr.:

Unterschriften: _____
Ort, Datum
Landis AG
Barbara Decurtins
Brandschutzfachmann VKF



Landis AG, Bauingenieure + Planer Steinhaldenstrasse 28 8954 Geroldswil
Tel 043 500 45 82 Fax 043 500 45 92 info@landis-ing.ch www.landis-ing.ch

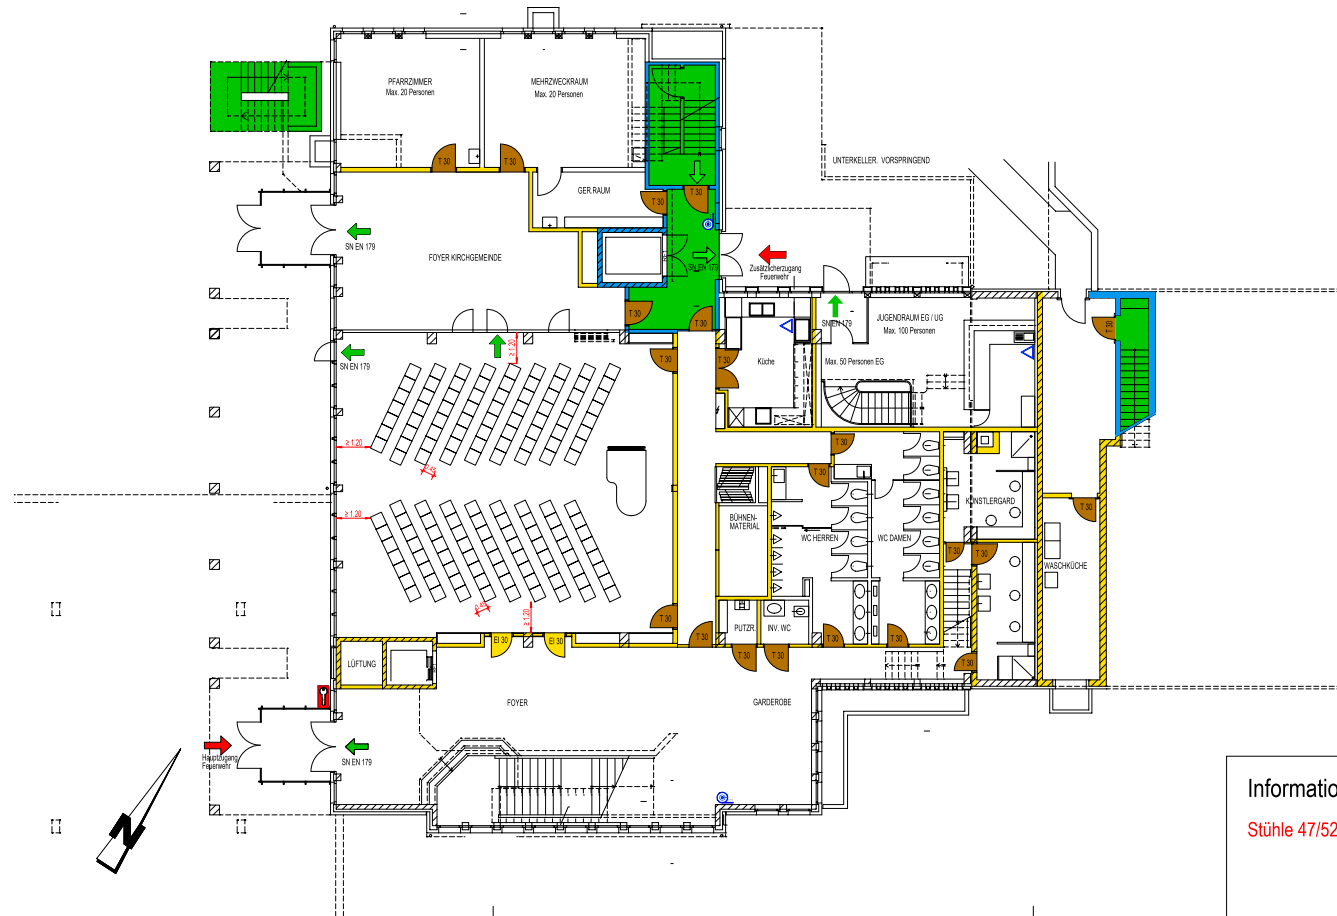

Informationen Kirchgemeindesaal:

Stühle 47/52

142Stück